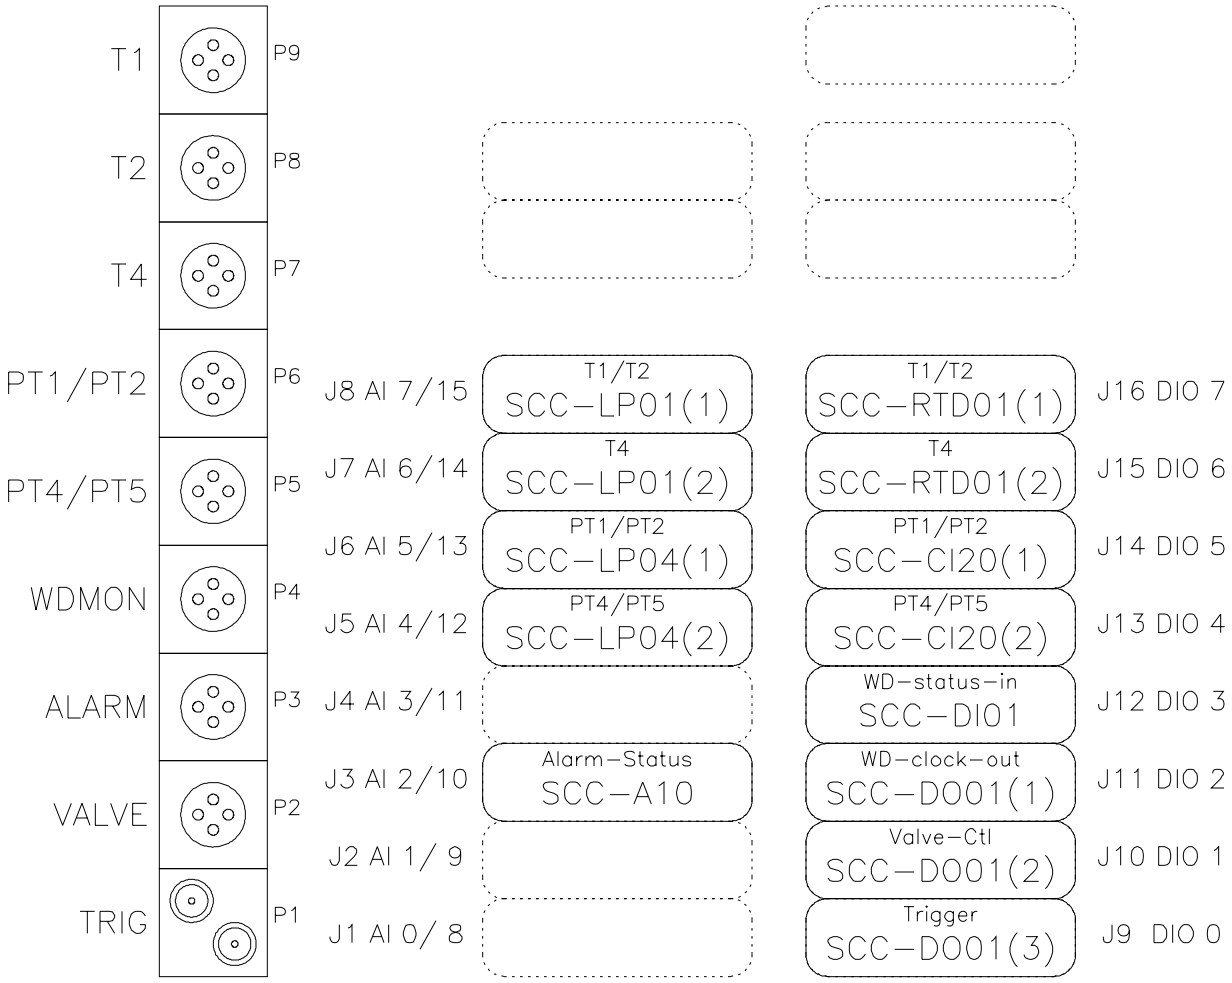
T1
P9
T2
P8
T4
P7
PT1/PT2
P6
PT4/PT5
P5
WDMON
P4
ALARM
P3
VALVE
P2
TRIG
P1
J8 AI 7/15
J7 AI 6/14
J6 AI 5/13
J5 AI 4/12
J4 AI 3/11
J3 AI 2/10
J2 AI 1/ 9
J1 AI 0/ 8
T1/T2
SCC-LP01(1)
T4
SCC-LP01(2)
PT1/PT2
SCC-LP04(1)
PT4/PT5
SCC-LP04(2)
Alarm-Status
SCC-A10
T1/T2
SCC-RTD01(1)
T4
SCC-RTD01(2)
PT1/PT2
SCC-CI20(1)
PT4/PT5
SCC-CI20(2)
WD-status-in
SCC-DI01
WD-clock-out
SCC-DO01(1)
Valve-Ctl
SCC-DO01(2)
Trigger
SCC-DO01(3)
J16 DIO 7
J15 DIO 6
J14 DIO 5
J13 DIO 4
J12 DIO 3
J11 DIO 2
J10 DIO 1
J9 DIO 0